


EN


Smoke Alarm

1.Product profile




No.	Name	Introduction
1	Indicator	- Standby: Red indicator flashes once per minute. - Alarm: Red indicator flashes once per second. - Fault: Red indicator flashes twice per minute. - Low battery: Red indicator flashes once per minute with the buzzer beeps once per minute.
2	Buzzer	Alarm sound: 85dB(A) at 3m (9.84ft)
3	Test/Silence	- Verify the normal working - Stop the alarm sound

1



- Installed on the sloping roof.
When the slope is less than 45°, the appropriate distance is 20 inches (500 mm). When the slope is more than 45°, a wood should be installed.

Figure 3-3 Installation position (2)

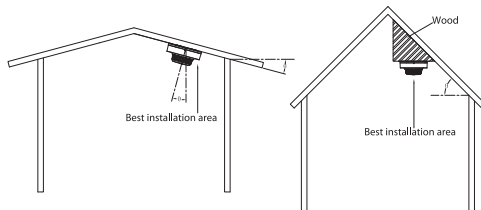

4

2.Technical Information

Specification	Introduction
Sensor Type	Photoelectric
Power Source	Replaceable 1.5V alkaline dry cell battery * 2
Battery Life	5 years
Alarm Method	Visual and audible alarm
Pre-Set Alarm Value	0.1dB/m-0.2dB/m
Operating Current	- Monitoring current: ≤6uA(avg) - Alarm current: ≤5mA(avg)
Operating Summary	- Standby: Red indicator flashes once per minute, buzzer keeps silence. - Alarm: Red indicator flashes once per second, buzzer beeps once per second. - Fault: Red indicator flashes twice per minute, buzzer beeps twice per minute. - Low battery: Red indicator flashes once per minute, buzzer beeps once per minute.
Operating Temperature	-10°C to +55°C (+14°F to +131°F)
Operating Humidity	≤95% RH (non condensing)
Detecting Area	When the height of the space is less than 8 m (26.25 ft), the protection area of a device is 20 m²-40 m²
Dimensions	Φ102.0 mm × H50.9 mm (Φ4.02" × H2.01")
Weight (with battery)	140 g (0.31 lb)
Certification	EN 14604:2005/AC:2008

2

4.Documents

The full text of the EU declarations of conformity and EU declarations of performance is available at the following internet address:
<http://www.wisualarm.com/en/ServiceSupport/DownloadCenter>

For more information, please scan the QR code below or visit
<https://en.wisualarm.com/en/Product>



5


3. Installation Position



CAUTION

This device is intended for use in ordinary indoor locations of family living units. Construction and layout of individual dwellings will vary, so this should be regarded as a reference only. For further guidance, please check with your local fire station.

Figure 3-1 Overall layout

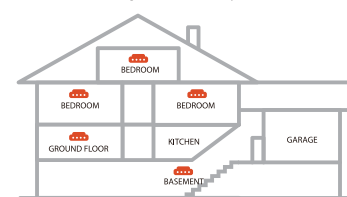

- Installed on the ceiling.
If the device is installed on the ceiling, install at a distance of 500 mm (20 inches) away from the corners of the room, or at least 300 mm from any light fitting or decorative object which might obstruct smoke entering the alarm unit.

3

5. Warranty and Contact

If you need after-sale service, please contact your local dealer or retailer.

Purchase from Amazon or wisualarm.com online shop, please contact support@wisualarm.com, or scan this QR code to enable the online after service, to gain a faster and traceable after-sales solution.




6

DE

Rauchmelder

1.Produktprofil



Nr.	Name	Beschreibung
1	Anzeige	- Standby: Rote Anzeige blinkt einmal pro Minute. - Alarm: Rote Anzeige blinkt einmal pro Sekunde. - Fehler: Rote Anzeige blinkt zweimal pro Minute. - Niedriger Batteriestand: Rote Anzeige blinkt einmal pro Minute, während das Geräuschsignal einmal pro Minute piept.
2	Summer	Alarmton: 85 dB (A) bei 3 m (9.84 ft)
3	Test-/Stummschaltaste (Test/Silence)	- Zur Überprüfung des ordnungsgemäßen Funktionierens - Den Alarmton beenden

7

2.Technische Informationen

Technische Daten	Beschreibung
Sensortyp	Fotoelektrisch
Versorgungsspannung	Auswechselbare 1,5-V-Alkali-Trockenbatterie * 2
Batterielebenszeit	5 Jahre
Alarmverfahren	Optischer und akustischer Alarm
Voreingestellter Alarmwert	0.1 dB/m – 0.2 dB/m
Betriebsstrom	- Strom im Überwachungsbetrieb: ≤ 6 uA - Strom im Alarmbetrieb: ≤ 5 mA
Betriebszusammenfassung	- Standby: Rote Anzeige blinkt einmal pro Minute, der Summer bleibt stumm. - Alarm: Rote Anzeige blinkt einmal pro Sekunde, der Summer piept einmal pro Sekunde. - Fehler: Rote Anzeige blinkt zweimal pro Minute, der Summer piept zweimal pro Minute. - Niedriger Batteriestand: Rote Anzeige blinkt einmal pro Minute, der Summer piept einmal pro Minute.
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit	≤ 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Erkennungsbereich	Bei einer Raumhöhe von weniger als 8 m beträgt der Schutzbereich eines Geräts 20 m²–40 m²
Abmessungen	Φ 102,0 mm × H 50,9 mm
Gewicht (mit Batterie)	140 g
Zertifizierung	EN 14604:2005+AC: 2008

8


3. Installationsposition



VORSICHT


Dieses Gerät ist für die Verwendung in Innenräumen wie zum Beispiel Wohnungen vorgesehen. Da der Aufbau und der Zuschnitt von Wohnungen oft sehr unterschiedlich sind, können die folgenden Angaben nur zur Orientierung dienen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Feuerwehr.

Abbildung 3-1 Zimmeranordnung

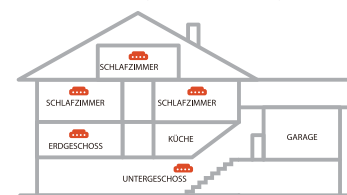


- Installation unter der Decke.
Wenn das Gerät unter der Decke installiert wird, sollte der Abstand zu den Wänden 500 mm betragen.

9

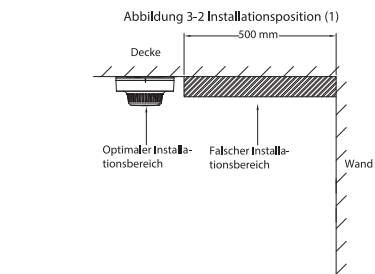

- **Installation an einer Dachschräge.**
Bei einer Neigung von weniger als 45° beträgt der geeignete Abstand 500 mm. Wenn die Neigung mehr als 45° beträgt, sollte ein Holzwinkel eingebaut werden.

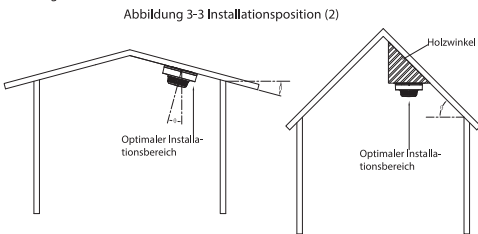

10

4. Dokumente

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärungen und EU-Leistungserklärungen ist unter folgender Internetadresse verfügbar:
<http://www.wisualarm.com/en/ServiceSupport/DownloadCenter>

Für weitere Informationen scannen Sie bitte den nachstehenden QR-Code oder besuchen Sie <https://en.wisualarm.com/en/Product>.



11

5. Garantie und Kontakt

Wenn Sie Kundendienst benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Händler oder Vertriebshändler.

Kaufen Sie bei Amazon oder [wisualarm.com](http://www.wisualarm.com) Online-Shop, kontaktieren Sie bitte support@wisualarm.com Oder scannen Sie diesen QR-Code, um den Online-Kundendienst zu ermöglichen, um eine schnellere und nachvollziehbare After-Sales-Lösung zu erhalten.




12



FR

Détecteur de fume

1. Présentation du produit



N°	Nom	Introduction
1	Indicateur	• Veille : L'indicateur rouge clignote une fois par minute. • Alarme : L'indicateur rouge clignote une fois par seconde. • Défaillance : L'indicateur rouge clignote deux fois par minute. • Batterie faible : L'indicateur rouge clignote une fois par minute avec un bip une fois par minute.
2	Voyant	Son d'alarme : 85 dB(A) à 3 m (9.84 ft)
3	Bouton de test et de silence	• Permet de vérifier le bon fonctionnement. • Permet d'arrêter le son de l'alarme.

13

2. Informations techniques

Spécifications	Introduction
Type capteur	Photoélectrique
Tension d'alimentation	Pile alcaline sèche 1,5V * 2 (remplaçable)
Durée de Vie de la Batterie	5 ans
Mode d'alarme	Alarme visuelle et sonore
Valeur d'alarme prédéfinie	0.1 dB/m - 0.2 dB/m
Courant de Fonctionnement	• Courant de surveillance : ≤ 6μA (avg) • Courant d'alarme : ≤ 5mA (avg)
Résumé des opérations	• Veille : L'indicateur rouge clignote une fois par minute, le buzzer reste silencieux. • Alarme : L'indicateur rouge clignote une fois par seconde, le buzzer émet un bip une fois par seconde. • Défaillance : L'indicateur rouge clignote deux fois par minute, le buzzer émet un bip une fois par minute. • Batterie faible : L'indicateur rouge clignote une fois par minute, le buzzer émet un bip une fois par minute.
Température de Fonctionnement	De -10 °C à 55 °C (de 14 °F à 131 °F)
Humidité de Fonctionnement	≤ 95 % HR (sans condensation)
Zone de détection	Lorsque la hauteur de l'espace est inférieure à 8 m, la couverture de l'appareil est de 20 m² à 40 m²
Dimensions	Φ 102.0mm × H50.9mm
Poids (avec batterie)	140 g
Certification	EN 14604:2005+AC: 2008


14

3. Position d'installation



Cet appareil est destiné à être utilisé dans des locaux intérieurs habituels des unités d'habitation familiales. La construction et la configuration des habitations individuelles varient, aussi ce document est donné uniquement à titre de référence. Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à votre caserne de pompiers locale.

Figure 3-1 Disposition globale

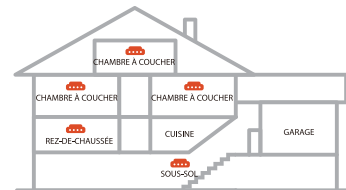

- **Installé au plafond.**
Si l'appareil est installé au plafond, installez-le à une distance de 500 mm des angles de la pièce.

15

4. Documents

Le texte complet des déclarations UE de conformité et des déclarations UE des performances est disponible à l'adresse Internet suivante :
<http://www.wisualarm.com/en/ServiceSupport/DownloadCenter>

Pour plus d'informations, veuillez scanner le code QR ci-dessous ou visitez le site Internet : <https://en.wisualarm.com/en/Product>.



17

5. Garantie et Contact

Si vous avez besoin d'un service après-vente, veuillez contacter votre revendeur ou détaillant local.

Pour les achats effectués sur Amazon ou sur le site [wisualarm.com](http://www.wisualarm.com), veuillez contacter support@wisualarm.com ou scannez ce code QR pour activer le service après-vente en ligne, afin d'obtenir une solution après-vente plus rapide et traçable.



18